

วิธีการ Config Shutdown Parameter NAS ของ NAS ยี่ห้อ Synology


วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้ UPS สั่งปิดระบบ NAS แบบปลอดภัย

อุปกรณ์ที่ต้องใช้


1. UPS รุ่นที่สนับสนุนการทำงานของระบบ NAS
2. สาย USB Cable สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับ UPS

รูปแบบการเชื่อมต่อ NAS เข้าระบบ UPS

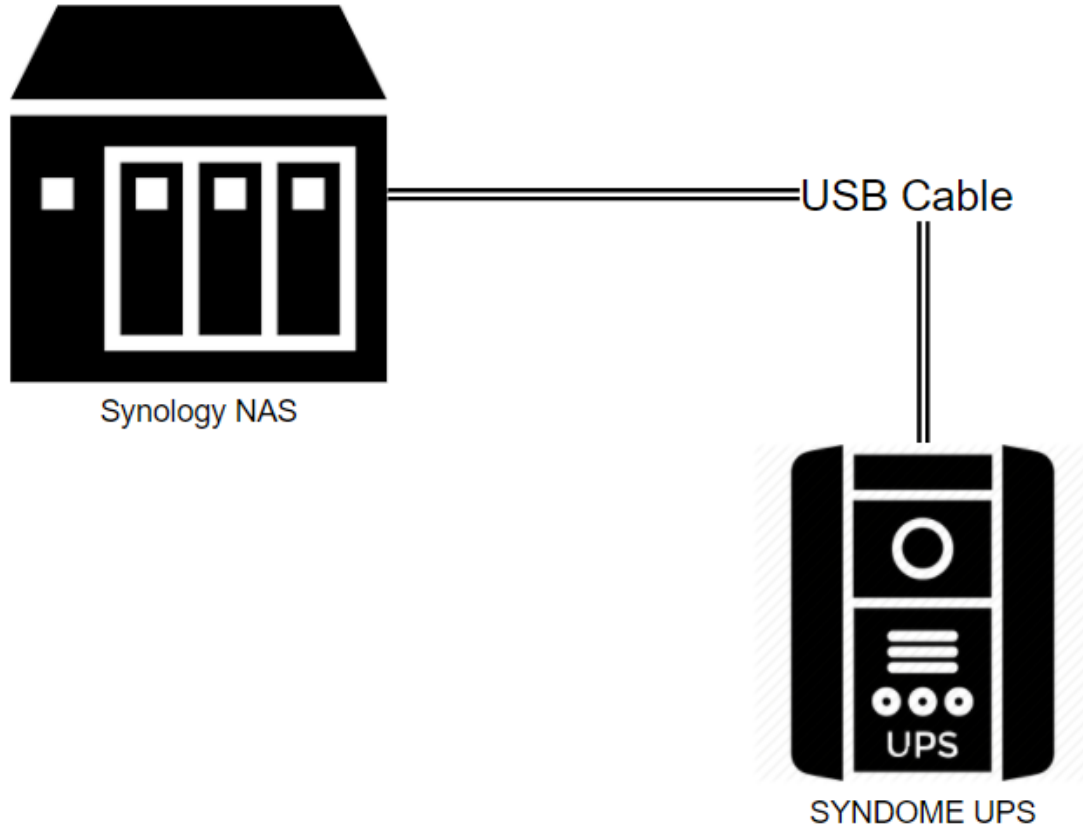


วิธีการใช้ตั้งค่าสั่งปิดระบบ


1.เข้าไปที่ Web Interface ของ Synology NAS

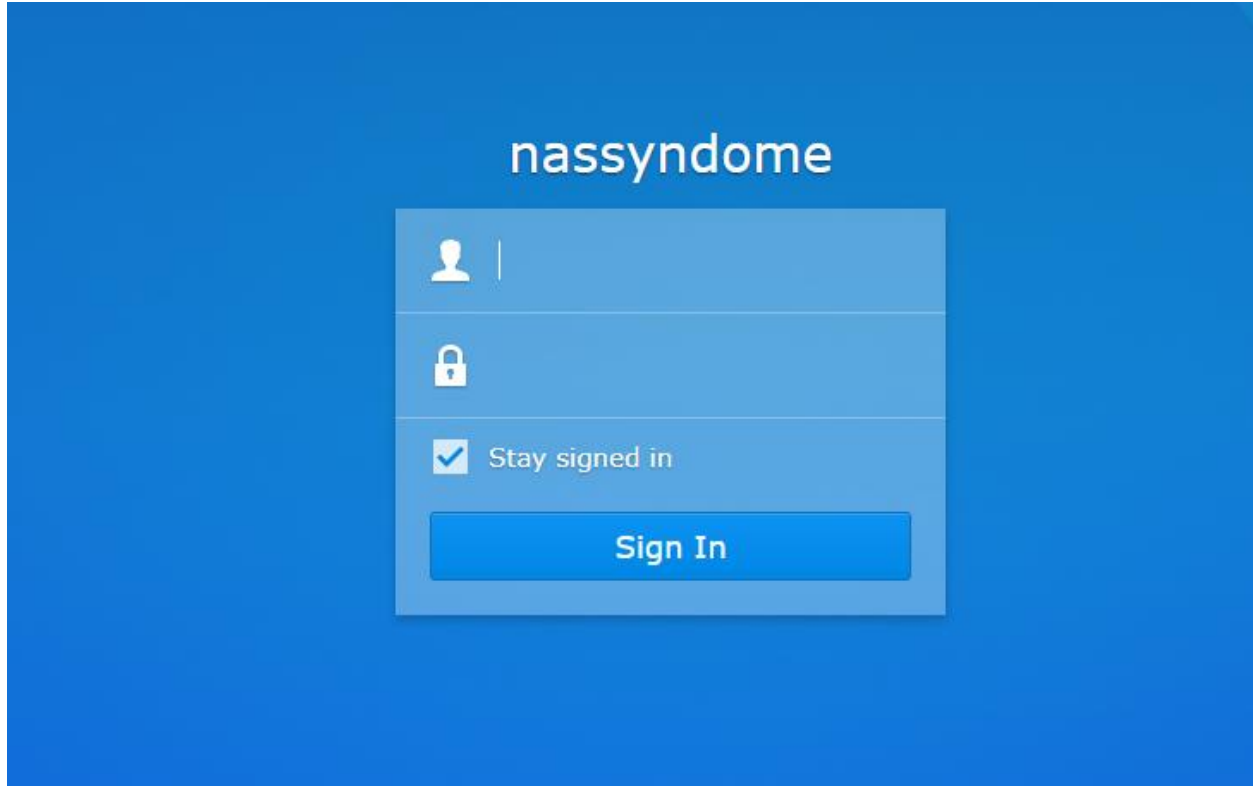


2. Login เข้าสู่ระบบ

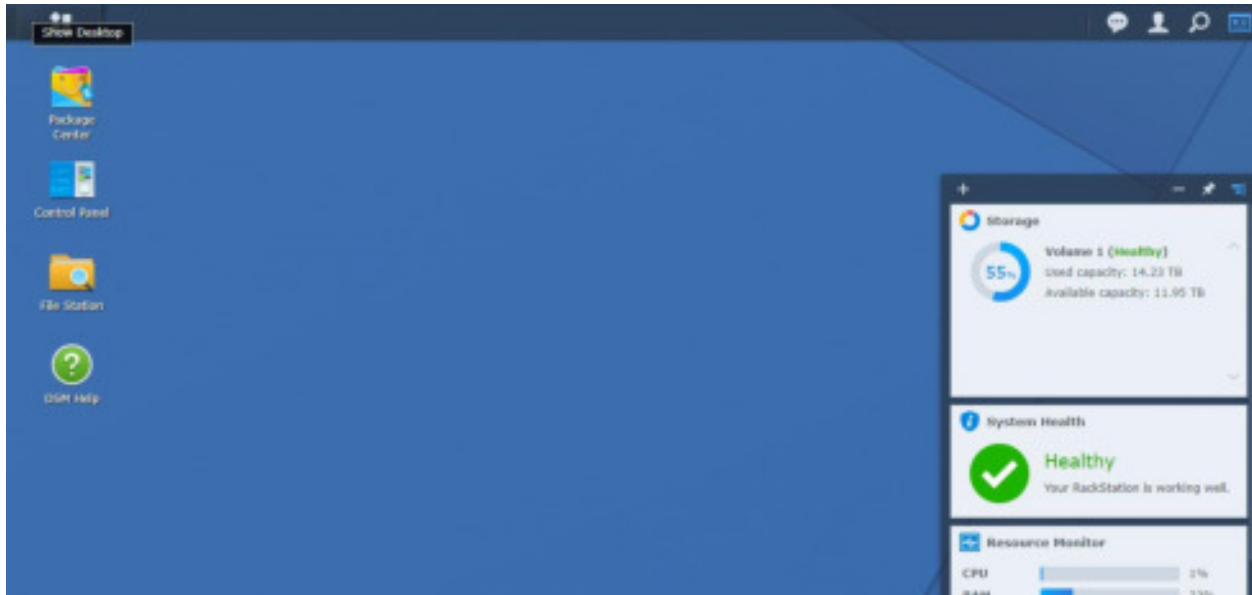

3.ไปที่ Control Panel > Hardware & Power

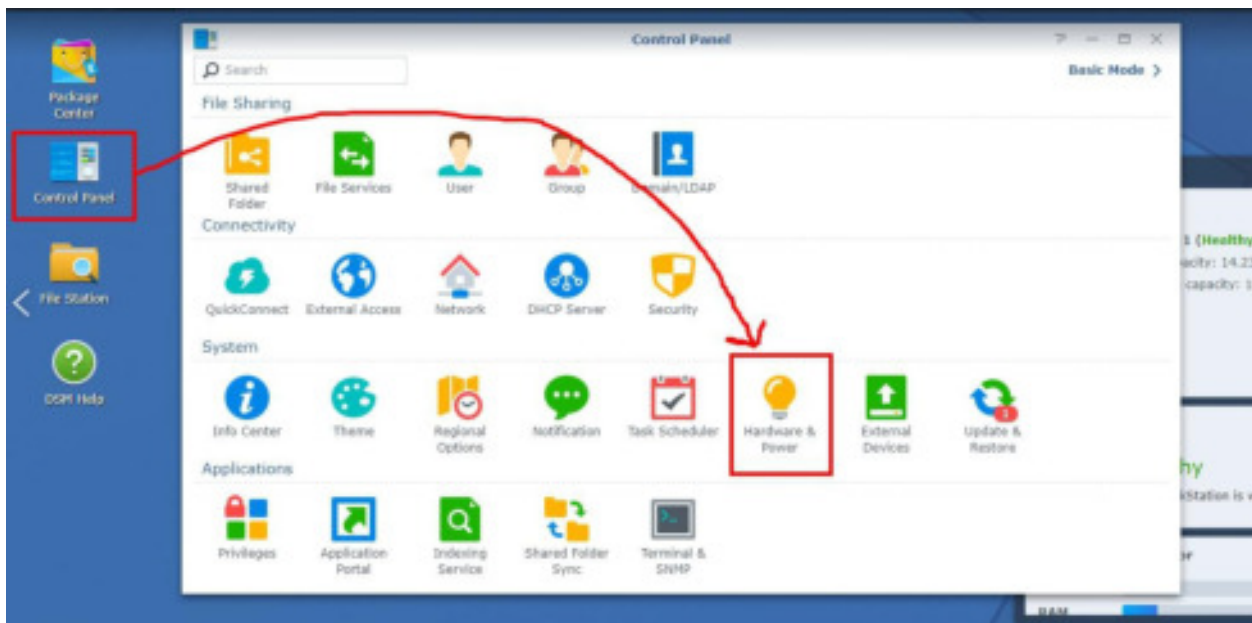


4.ไปที่ Tab UPS

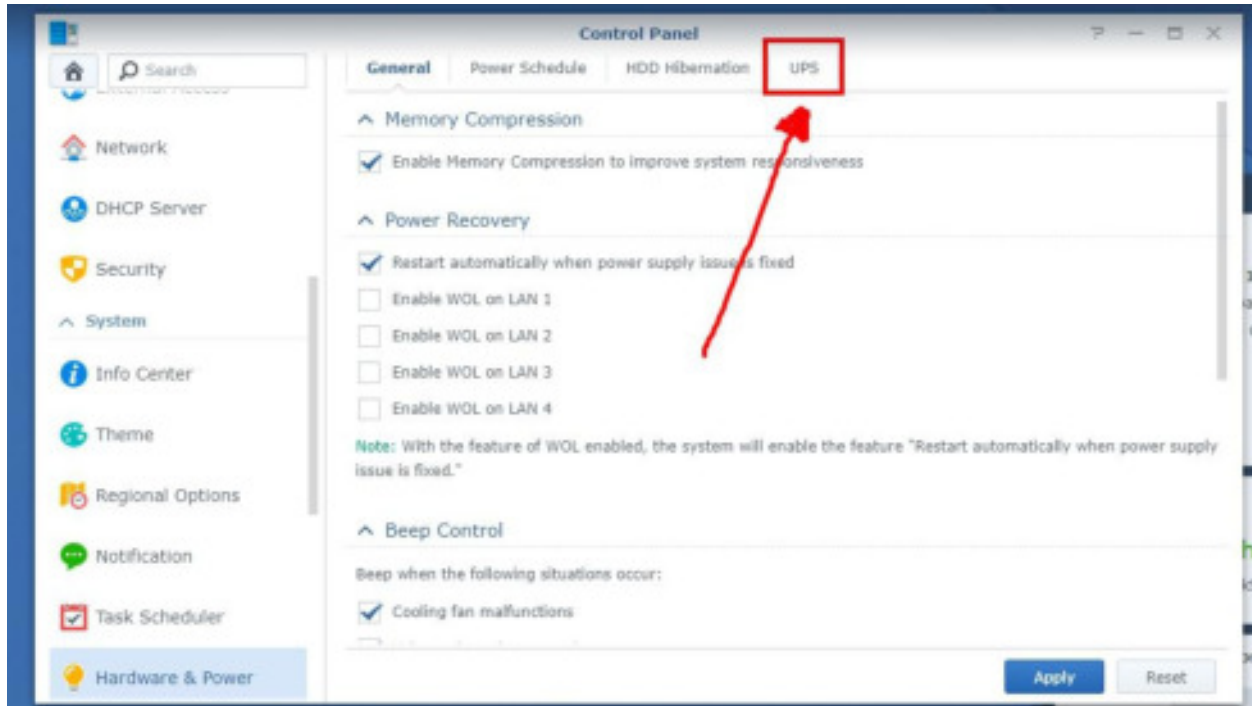

5.เลือก Enable UPS support และตั้งค่าตามที่ต้องการ จากนั้นกด Apply เป็นอันเสร็จ

5.1 Time before RackStation enter Safe Mode หมายถึง สั่งปิด NAS ในกี่นาที

5.2 Shutdown UPS when the system enters Safe Mode หมายถึง สั่งปิด UPS หลังปิด NAS แล้วหรือไม่

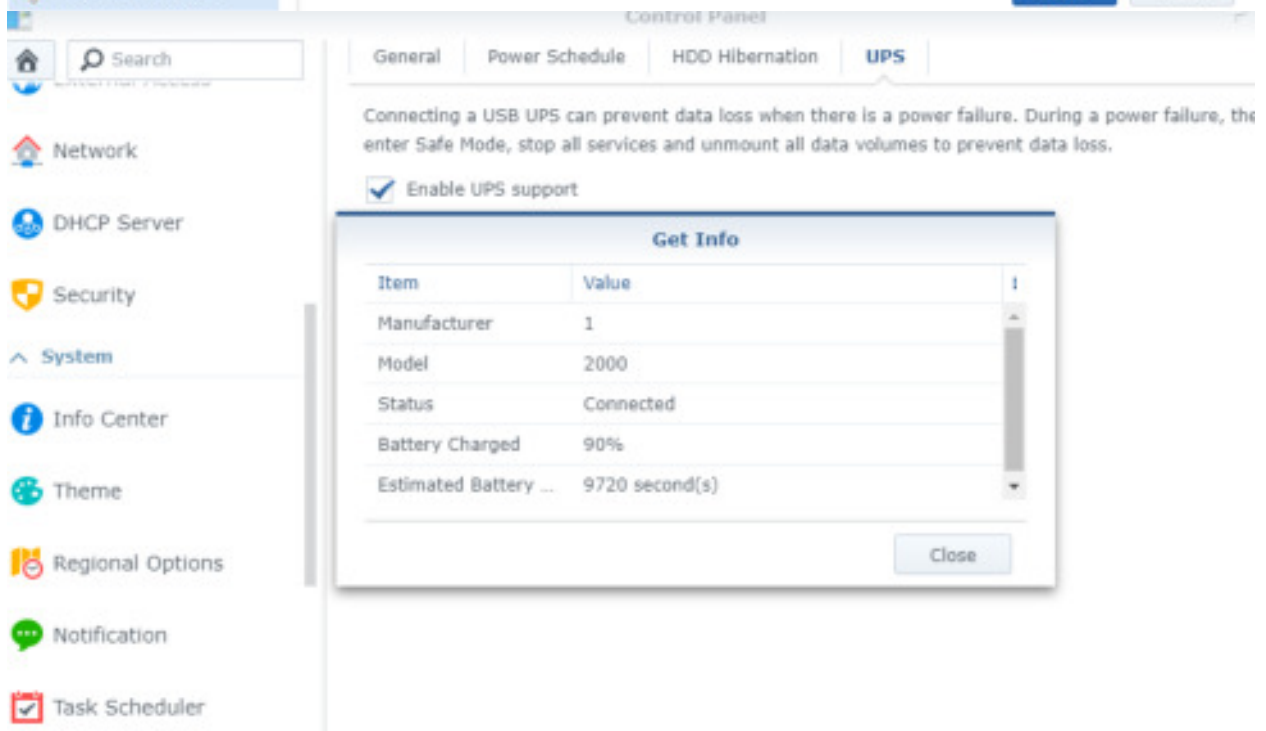

ตัวอย่างการแจ้งเตือนที่ขึ้นในระบบ NAS

