

วิธีการ Config Shutdown Parameter NAS ของ NAS ยี่ห้อ Synology


วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้ UPS สั่งปิดระบบ NAS แบบปลอดภัย

อุปกรณ์ที่ต้องใช้


1. UPS รุ่นที่สนับสนุนการทำงานของระบบ NAS
2. สาย USB Cable สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับ UPS

รูปแบบการเชื่อมต่อ NAS เข้าระบบ UPS

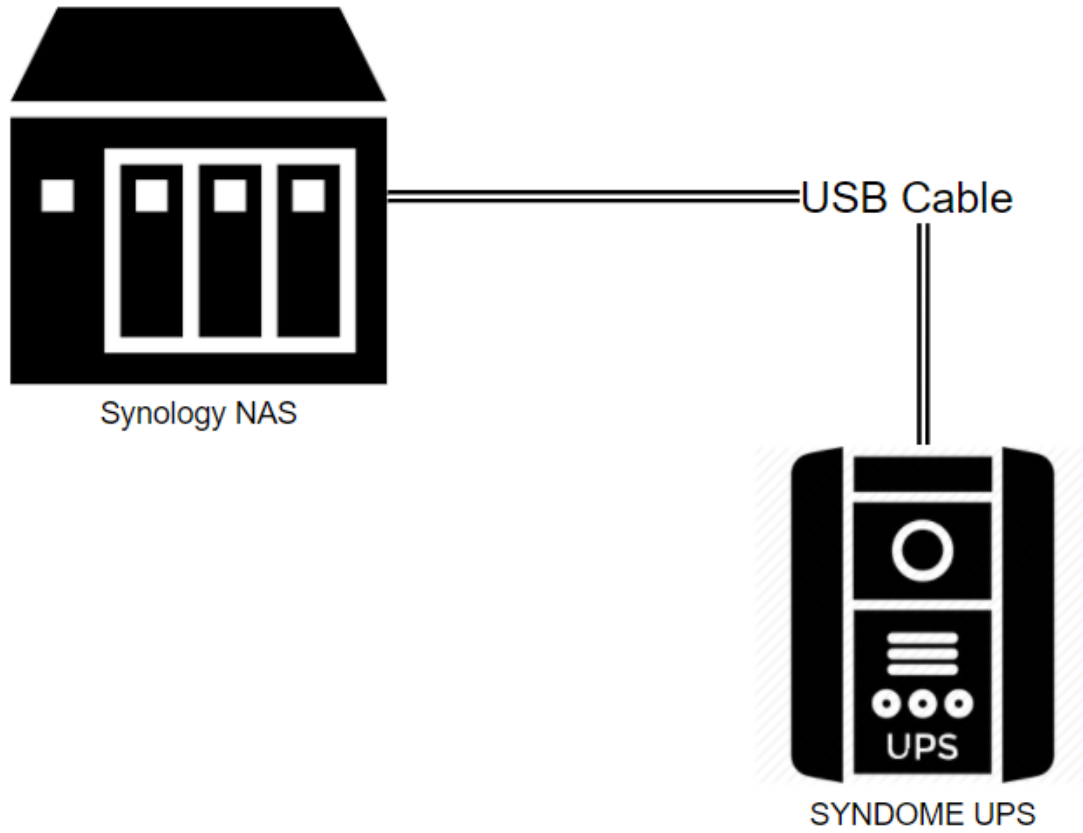

วิธีการใช้ตั้งค่าสั่งปิดระบบ


1.เข้าไปที่ Web Interface ของ Synology NAS

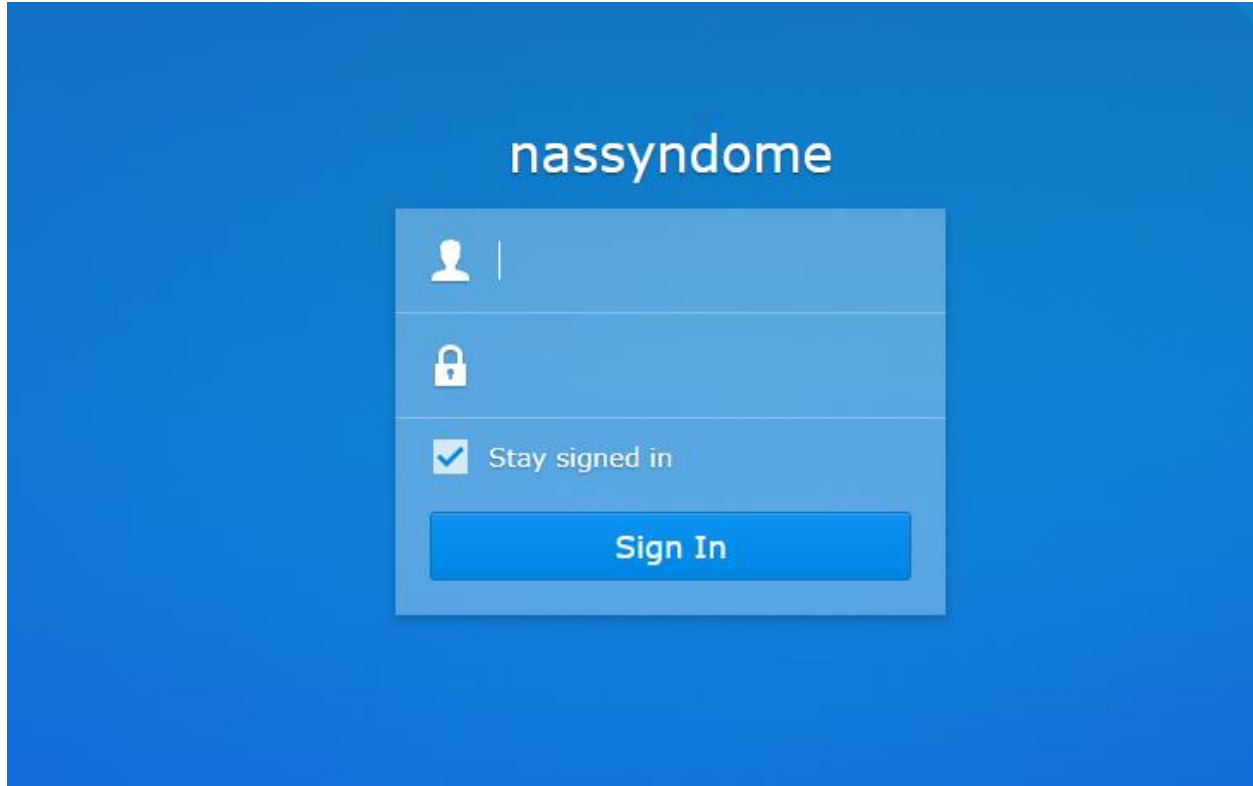


2. Login เข้าสู่ระบบ



3.ไปที่ Control Panel > Hardware & Power

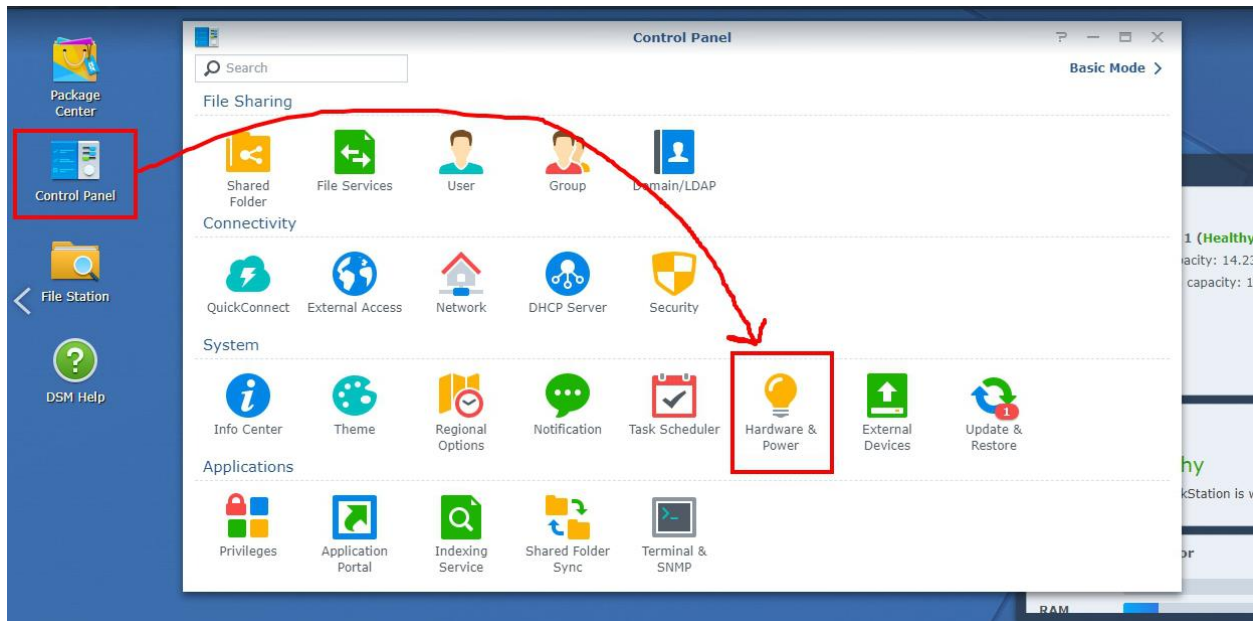

4.ไปที่ Tab UPS

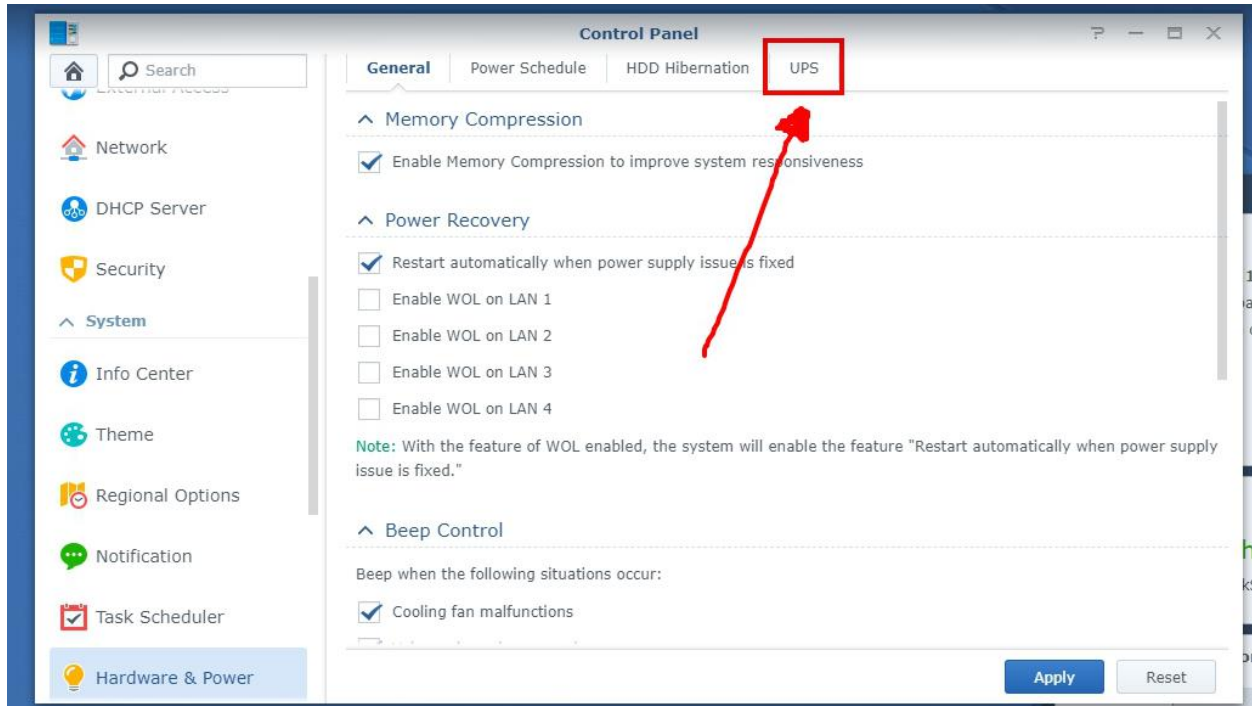

5. เลือก Enable UPS support และตั้งค่าตามที่ต้องการ จากนั้นกด Apply เป็นอันเสร็จ

5.1 Time before RackStation enter Safe Mode หมายถึง สั่งปิด NAS ในกรณีที่

5.2 Shutdown UPS when the system enters Safe Mode หมายถึง สั่งปิด UPS หลังปิด NAS

แล้วหรือไม่

Control Panel | UPS

Connecting a USB UPS can prevent data loss when there is a power failure. During a power failure, the system will enter Safe Mode, stop all services and unmount all data volumes to prevent data loss.

- Enable UPS support
 - Time before RackStation enters Safe Mode
 - 1 minute(s)
 - Shutdown UPS when the system enters Safe Mode
 - Enable network UPS server

Permitted RackStation Devices

Device Information

Apply Reset

Control Panel | UPS

Connecting a USB UPS can prevent data loss when there is a power failure. During a power failure, the system will enter Safe Mode, stop all services and unmount all data volumes to prevent data loss.

- Enable UPS support

Get Info

Item	Value
Manufacturer	1
Model	2000
Status	Connected
Battery Charged	90%
Estimated Battery ...	9720 second(s)

Close

ตัวอย่างการแจ้งเตือนที่ขึ้นในระบบ NAS

